




AC	Acqua calda	SC	Scarico condensa
ACS	Acqua calda sanitaria	SN	Scarico acque nere
AFS	Acqua fredda sanitaria	SV	Ventilazione Scarichi
AQ	Acqua acquedotto	CH4	Gas metano

NOTE – PRESCRIZIONI

- Tutte le misure sono da verificare in cantiere
- Le tubazioni di scarico acque nere e le linee di scarico condensato dovranno avere una pendenza minima del 2%.
- La distribuzione acqua calda sanitaria dovrà essere coibentata fino ai collettori e le linee di ricircolo dai collettori fino al generatore.
- Le colonne di ventilazione scarico acque nere, ove previste, verranno coperte

PIANTA COPERTURA

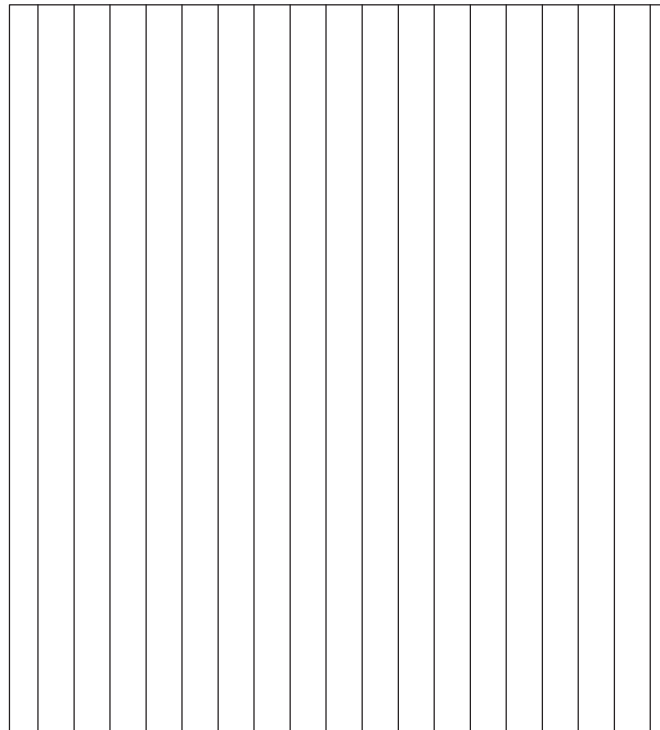

PIANTA

